

UWAGI:


- podstawą do opacowania była mapa zasadnicza
- przed rozpoczęciem realizacji sieci uzbrojenia podziemnego należy niezależnie sprawdzić rzędne w terenie

OZNACZENIA:

- Sks - studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej
- T - trójnik PCV
- Pk - pion kanalizacyjny
- Pw - pion wodociągowy
- kl - zbiornik bezodpływowy

- zimna woda
- - - ciepła woda
- cyrkulacja

Kierunek oznaczania średnic:  
zimna woda/ciepła woda/cyrkulacja

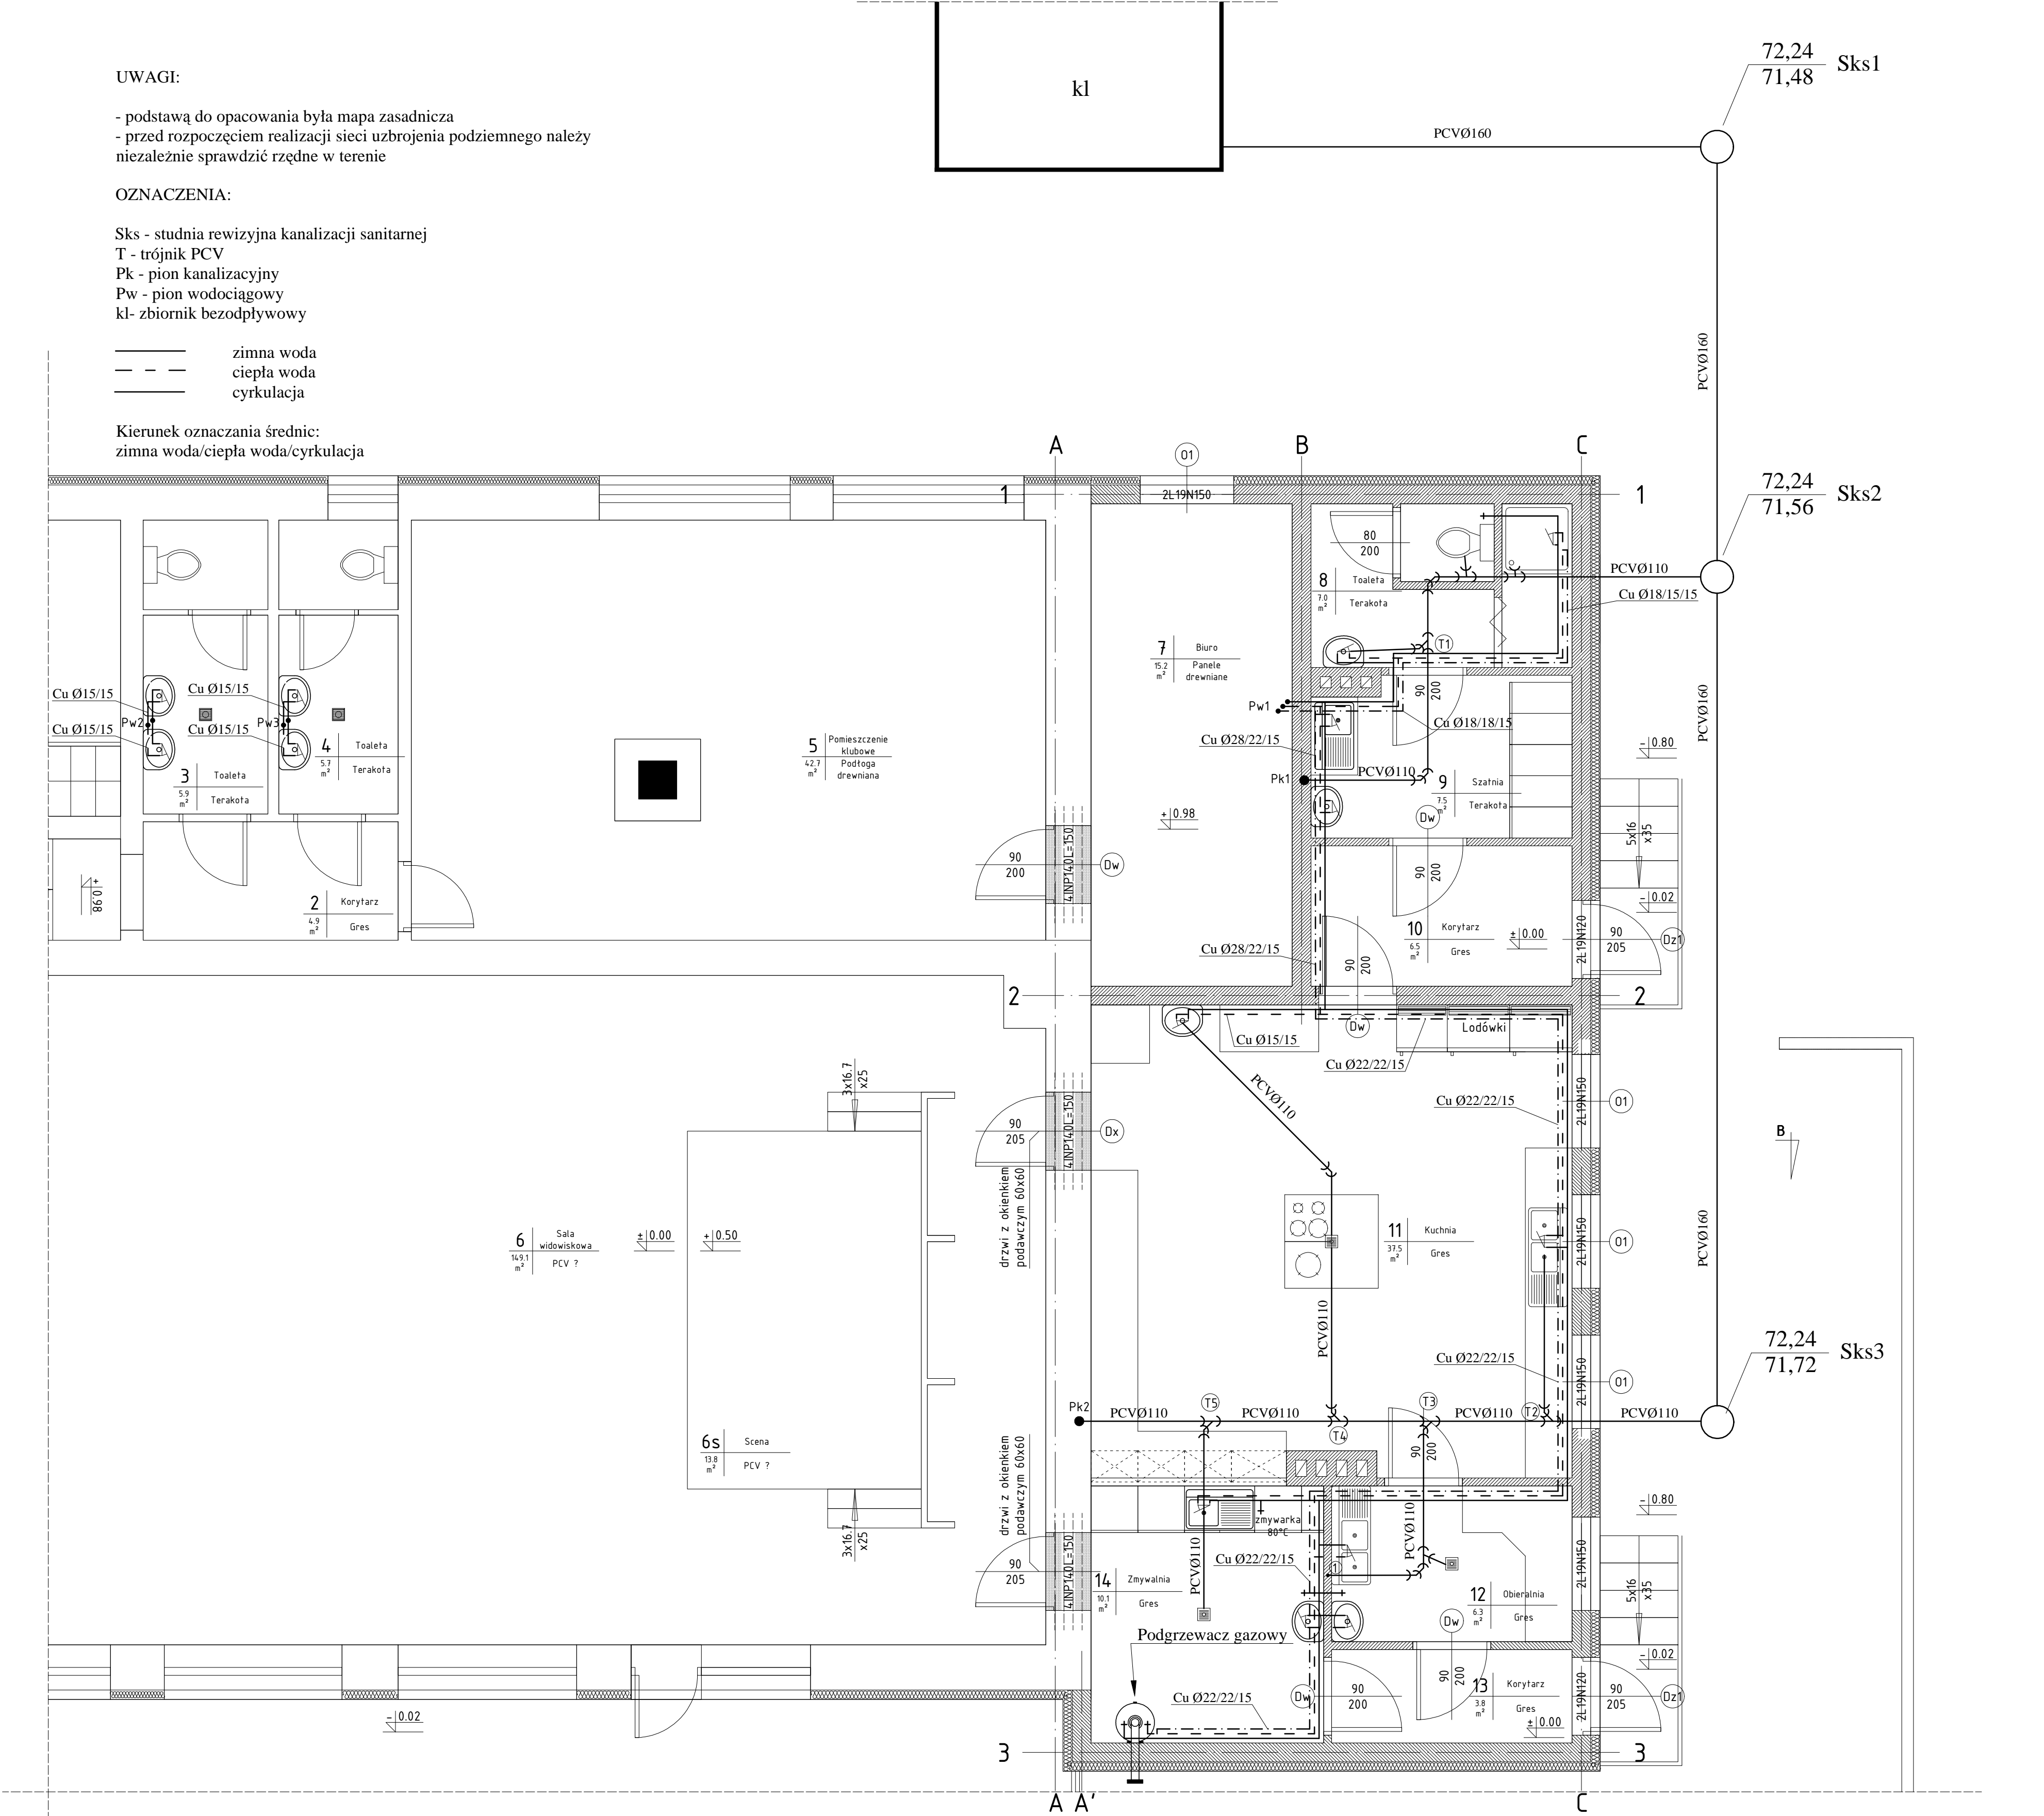

Nr zlec.		6/2010
Nr rys.		2/is
Skala		1: 50
Obiekt	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury	
Adres	Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska, dz. nr 467	
Inwestor	Nowotomyski Ośrodek Kultury	
Temat	Rzut w poziomie +1.00 - instalacja wod-kan	
Branża	Instalacje sanitarne	
Projektant	mgr inż. Lucjan Jadziewicz 35/84/GW	
Asystent	inż. Tomasz Nowak	
Data		7.2010
Podpis		